

SELEZIONE SPECIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DINAMICO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Piattaforma SINTEL ID 13150247

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI

Si riportano di seguito le comunicazioni pervenute dalle competenti strutture aziendali.


QUESITO ID 132301934 del 10.12.2020

1. INCONGRUENZE SCHEDE DESCRITTIVE DEL SERVIZIO-SCHEDA TECNICA EXCEL (ALL.2)

Con riferimento alla postazione VA-06/F1 si rileva che le coordinate geografiche da Voi indicate posizionano la stessa in mezzo ad un terreno agricolo che ovviamente risulta inaccessibile.

La posizione dove è ubicato il mezzo di soccorso ad oggi (Comitato di Legnano Delegazione Parabiago) è la seguente. N45.55839, E 8.95801.

Tanto premesso, si chiede di chiarire sul punto.

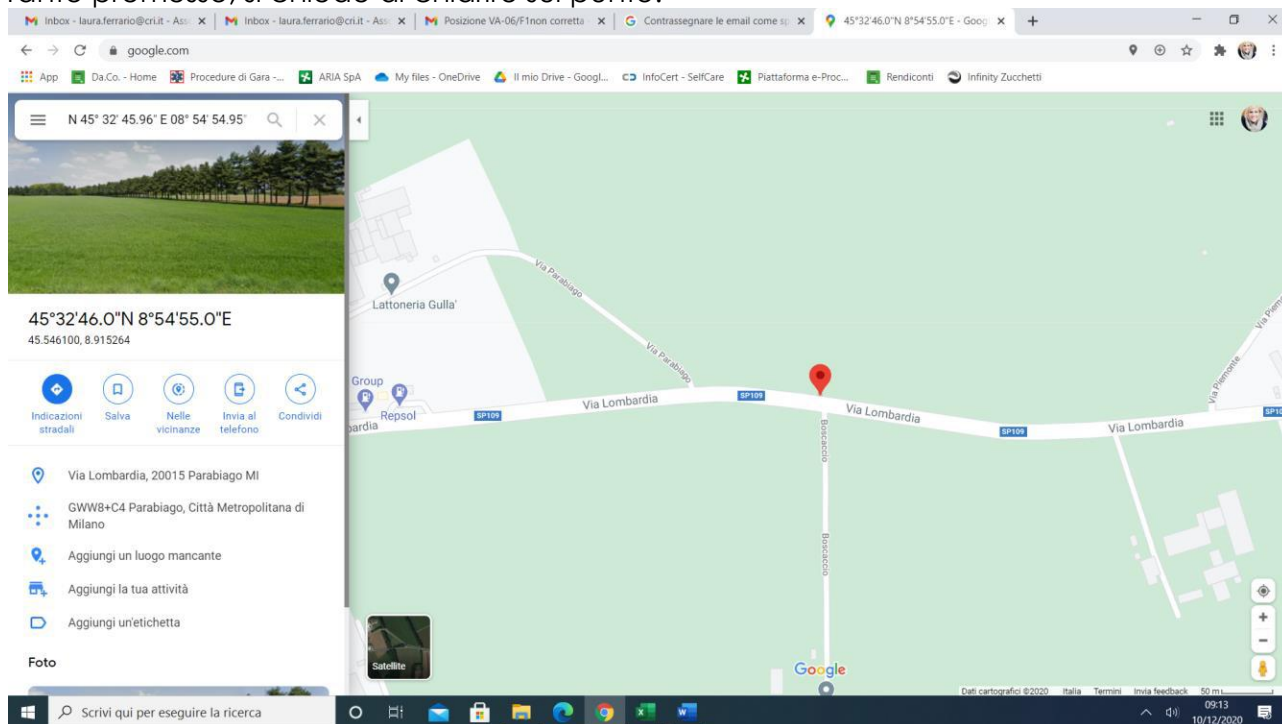

COMUNICAZIONE ID 132428433 del 13.12.2020

13.12.2020

La presente a richiedere un cortese riscontro alla ns del 10.12.2020, più sotto riportata, data l'imminente scadenza del termine fissato per la predisposizione delle domande di partecipazione.

RICHIESTA CHIARIMENTI 10.12.2020

1. INCONGRUENZE SCHEDE DESCRITTIVE DEL SERVIZIO-SCHEDA TECNICA EXCEL (ALL.2)
Con riferimento alla postazione VA-06/F1 si rileva che le coordinate geografiche da Voi indicate posizionano la stessa in mezzo ad un terreno agricolo che ovviamente risulta inaccessibile.

La posizione dove è ubicato il mezzo di soccorso ad oggi (Comitato di Legnano Delegazione Parabiago) è la seguente. N45.55839, E 8.95801.

Tanto premesso, si chiede di chiarire sul punto.

RISPOSTA QUESITO ID 132301934 del 10.12.2020

Si è provveduto a controllare l'allegato 2 rev. 5 e ad aggiornarlo con la rev. 6, a tal proposito si precisa quanto segue:

- **VA006/F1**: si è provveduto a cambiare la seconda distanza massima da 4 a 5 su richiesta del Direttore della AAT 118 Varese, e riposizionato sul sedime stradale il punto di riferimento GPS.

Si riportano di seguito le modifiche come apportate nella rev. 6:

"Aggiunte le istruzioni di compilazione per le sedi fornite da AREU che danno diritto a 15 punti forfettari.

Dicitura aggiunta: "Per le postazioni MN02/B1, SO02/A1, SO02/B1, mettere distanza 1m., Nessuna autorimessa, NO Locali Riposo, No Formazione, No Area lavaggio"

Milano 14.12.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinalli

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)